



ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE
V ROSTLÉM TERÉNU

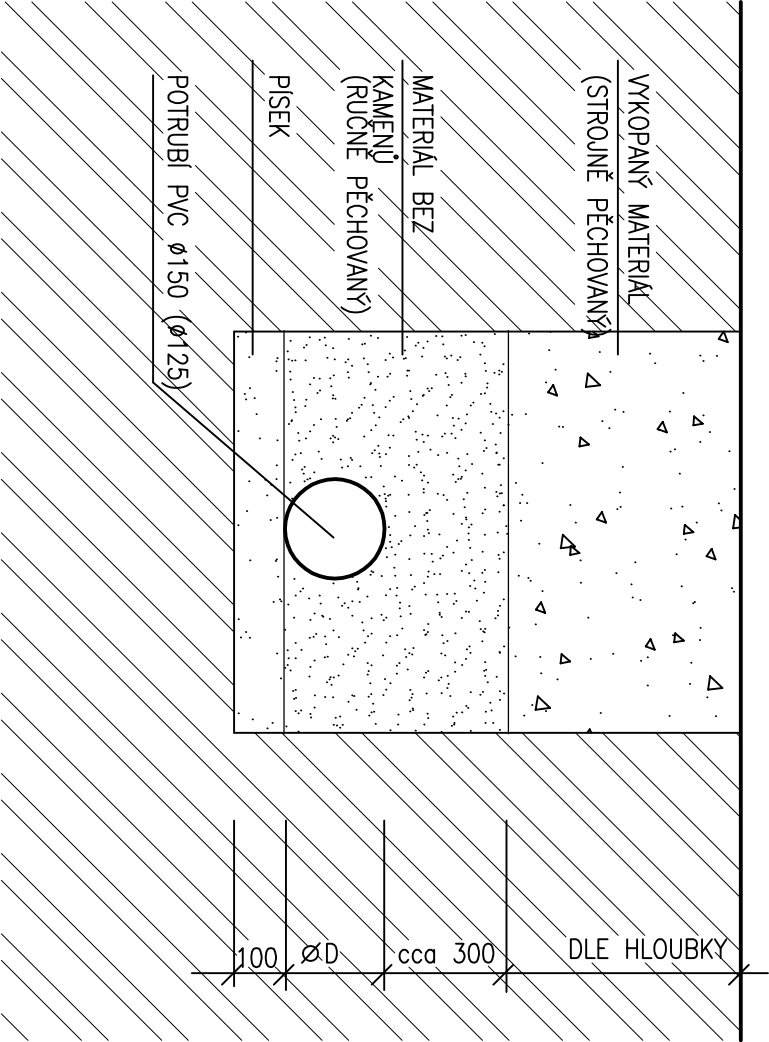

ULOŽENÍ VODOVODU Z PE
V ROSTLÉM TERÉNU

VÝKOP SE SVISLÝMI STĚNAMI – ZAPAŽENÝ
DLE TYP. SMĚRNIC I – E – 12 – ULOŽENÍ V SUCHU

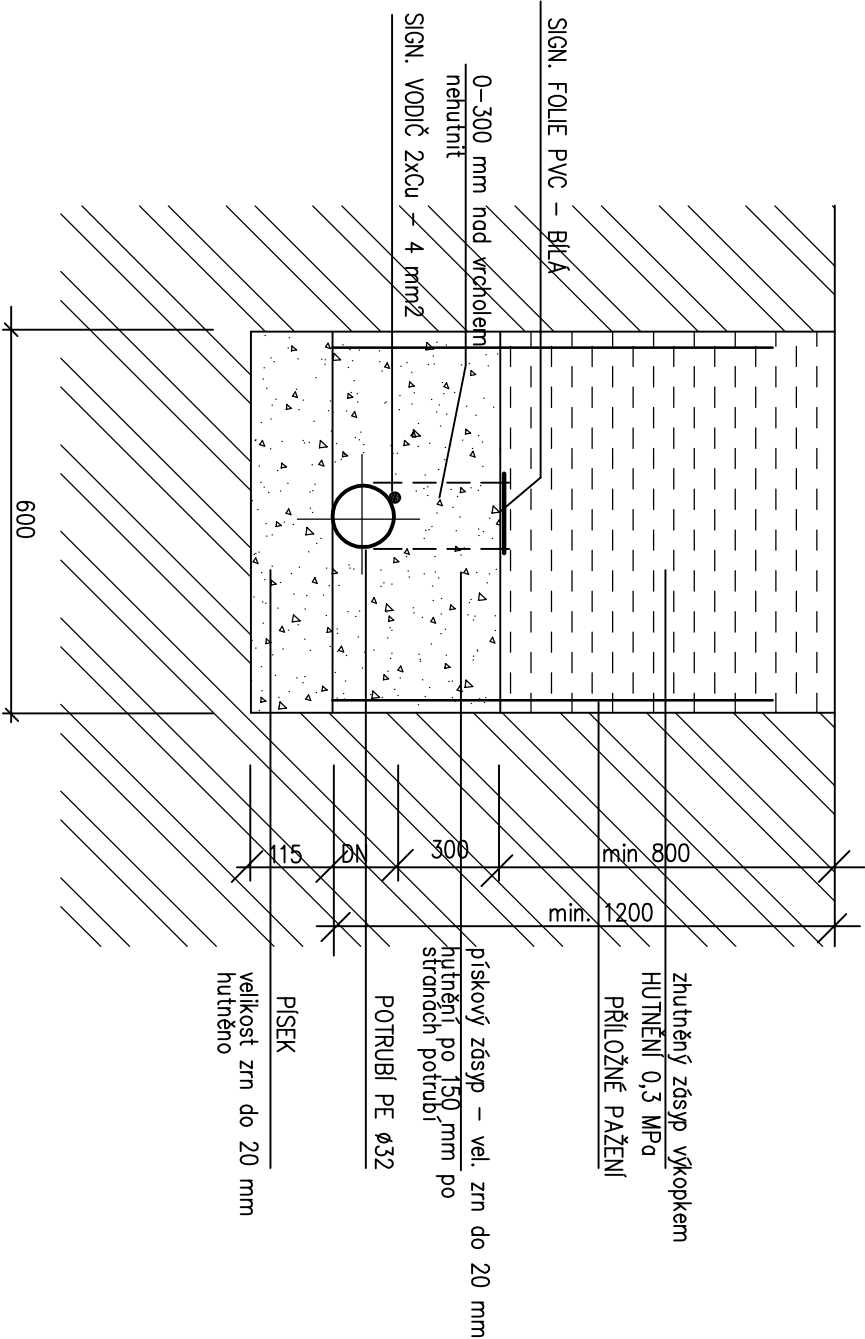

±0,000=337,40

KRESLIL	VYPRACOVAL	PROJEKTANT	ING. ŠPŮREK PAVEL P R O J E K T A N T
ing.ŠPŮREK PAVEL	ing.ŠPŮREK PAVEL	ing.ŠPŮREK PAVEL	756 51 ZAŠOVA, č.540 IČO : 45172064
INVESTOR : Obec Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov			MĚŘÍTKO : –
NÁZEV AKCE : NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PETROVĚ parc.č. 143/1, 38/42/19, k.ú. Petrov D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			DATUM : 05–2018
D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ULOŽENÍ POTRUBÍ VODY A KANAL.			STUPEŇ DOK.: DŮR/DSP
			ARCH. Č. : 18–28–ZI
			Č. VÝKRESU : ZT - 11